



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Ул. Николо-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok@gosnadzor.ru  
http://www.priok.gosnadzor.ru ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461ИНН/КПП7107516785/710701001

Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино,  
ул. 1 Мая, д.1

(место составления акта)

21.11.2017г

(число, месяц, год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Калужской области «Ермолинский техникум»

Директор Лаптева Ксения Николаевна  
ИНН 4003002349, ОГРН 1024000539529

**ПРЕДПИСАНИЕ П-16-19/20-ЭП-К**

Мною гос. инспектором отдела государственного энергетического надзора по Ка-  
лужской области Голубковым К.С.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой выездной проверки, согласно распоря-  
жению № 3-1252-р от 13.10.2017г. деятельности ГБПОУ КО «ЕТ», соблюдения требова-  
ний нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

(указать вид деятельности)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-  
правовых актов Российской Федерации:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование Н.Т.Д. требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленных нарушений	Срок устранения нарушений
1	2	3	4	5
1.	Ответственный за электрохозяйство и его заместитель соответствующей группы по электробезопасности не имеют (имеют Пгр.).	п.п. 1.2.6., 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП)	Устранить нарушение	22.01.2018г.
2.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.п. 1.2.6., 1.8.9 ПТЭЭП п. 8.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее ПОТЭЭ)	Устранить нарушение	22.01.2018г.



1	2	3	4	5
3.	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, оперативный журнал не ведутся.	п.п. 1.2.6., 1.8.9. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
4.	Электротехнический персонал соответствующей нормативно-технической литературой не обеспечен.	п.п. 1.2.6., 1.8.1., 1.8.2. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
5.	На ЩО №1 первого этажа отсутствует знак электробезопасности.	п.п. 1.2.6., 2.2.20. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
6.	В электрощитовой отсутствуют надписи включенного и отключенного положения рукоятки вводного рубильника.	п.п. 1.2.6., 2.2.15. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
7.	В электрощитовой отсутствуют диспетчерские наименования ячеек 0,4кВ.	п.п. 1.2.6., 2.2.20. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
8.	В ячейках 0,4кВ электрощитовой отсутствуют надписи назначения присоединений.	п.п. 1.2.6., 2.2.20. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
9.	На предохранителях в ячейках 0,4 кВ в электрощитовой отсутствует номинальный ток плавкой вставки.	п.п. 1.2.6., 2.2.20. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.
10.	Проемы в наружных стенах электрощитовой не закрыты для предотвращения попадания животных и птиц.	п.п. 1.2.6., 2.2.3. ПТЭЭП	Устранить нарушение	22.01.2018г.

На основании 21 пункта 2, Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 5.3.1.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401(в редакции постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 67), руководителю (представителю) юридического лица **ГБПОУ КО «ЕТ»** предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **пяти дней после выполнения каждого пункта предписания** направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания по адресу: 249032, г. Обнинск, ул. Шацкого 14, тел./факс:8-48439-6-30-33.

Предписание выдал

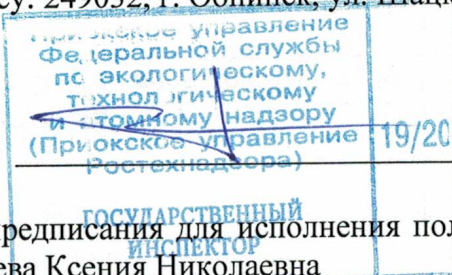

Голубков К.С.

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: директор Лаптева Ксения Николаевна  
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» ноября 2017г.

(подпись)